
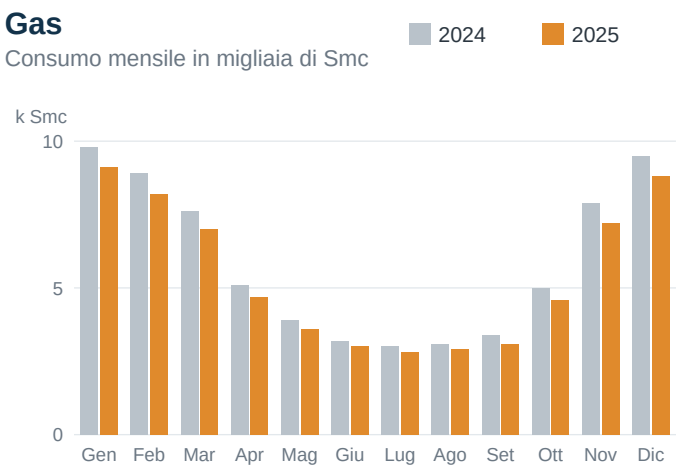
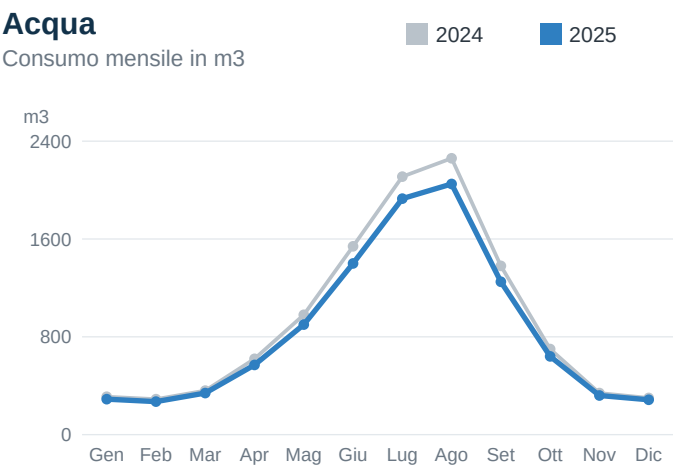
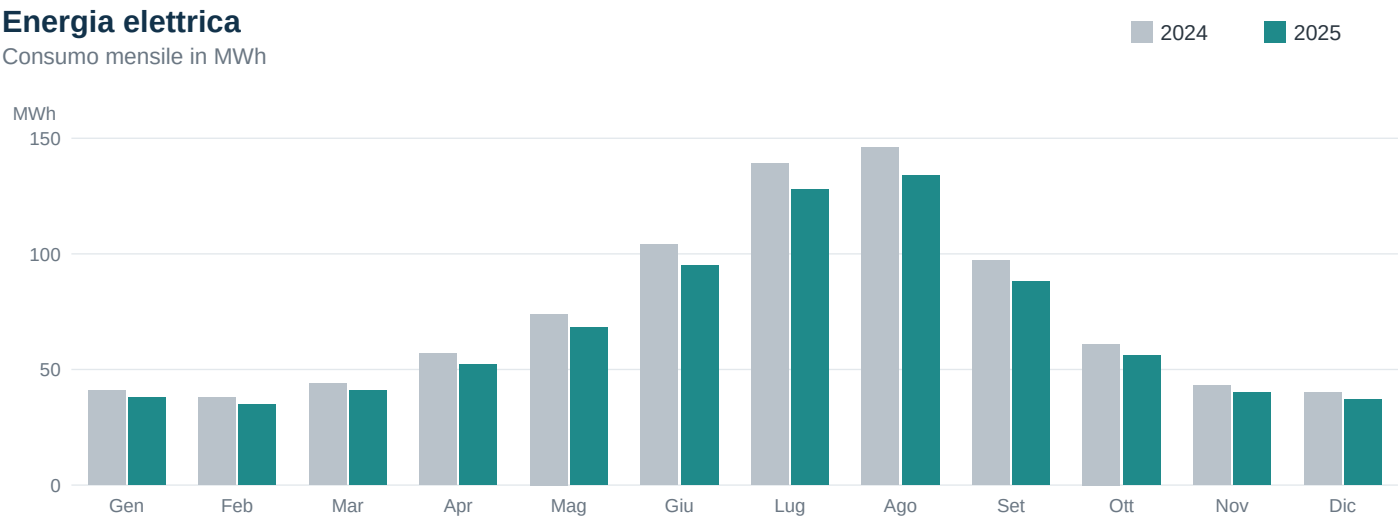


Report consumi energetici e idrici

Hotel Riviera Blu (struttura di fantasia) | Anno 2025 a confronto con il 2024

ESEMPIO DIMOSTRATIVO - DATI NON REALI

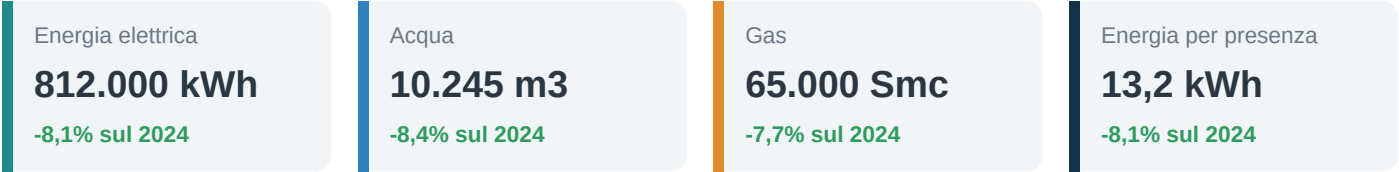

Ripartizione della spesa per utenze 2025

Quota di ciascuna utenza sul totale



Cosa emerge e cosa si propone

- Picco elettrico in luglio e agosto legato alla climatizzazione: regolazione dei set-point e degli orari di accensione.
- Consumo di gas ancora alto nei mesi di bassa occupazione: verifica del ricircolo e della temperatura di accumulo ACS.
- Acqua in calo dopo il controllo delle perdite: lettura settimanale dei contatori per mantenere il risultato.
- Confronto mensile con l'anno precedente per individuare subito gli scostamenti anomali.